




Gerätestecker / Buchse
Polbild

Gerätestecker
A - Normblatt C14 (70°)



Befestigung
Steckeranschluß

Längsflansch
P - Kabelschuh 4,8




Anzahl Sicherungen
Spannungswähler
Schalter
Nennstrom
Nennspannung
Prüfzeichen

1
Ohne
Zweipolig
10,0 A
250 VRMS




Einbau - Gerätestecker mit Sicherungseinsatz und Schalter, Querflansch.

Ohne beleuchteten Schalter

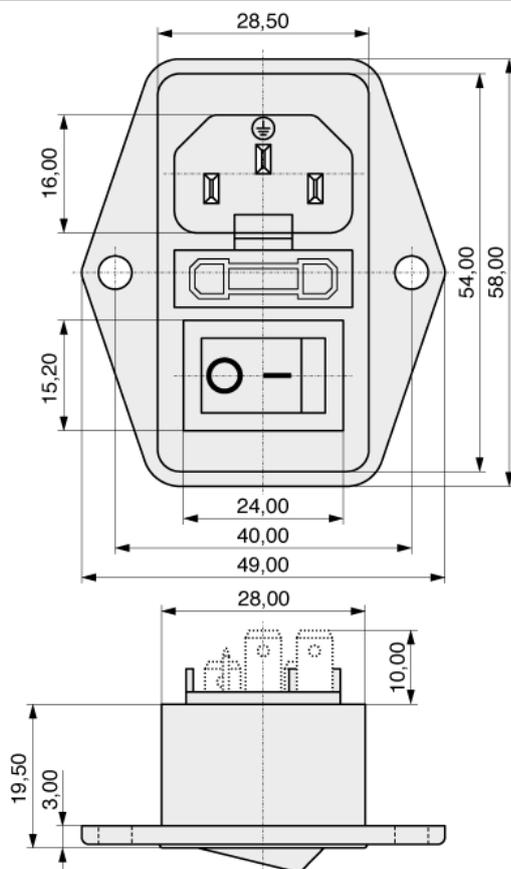

Montagedurchbrüche.

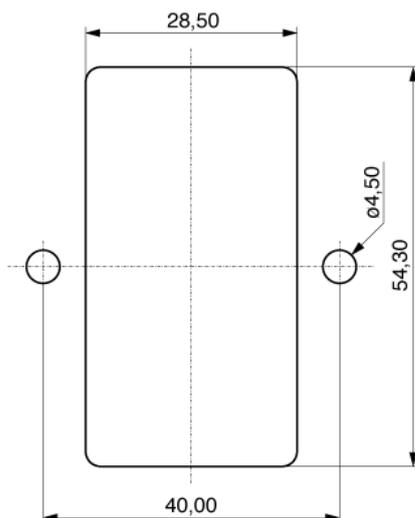

Bestellnummer: 59JR-101-1FR



MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
Email: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: 09.07.2013 Internet: http://www.kb-connector.de/index.php?lang=de&menu=4&distributor=106&s_product=59JR-101-1FR